

1/7

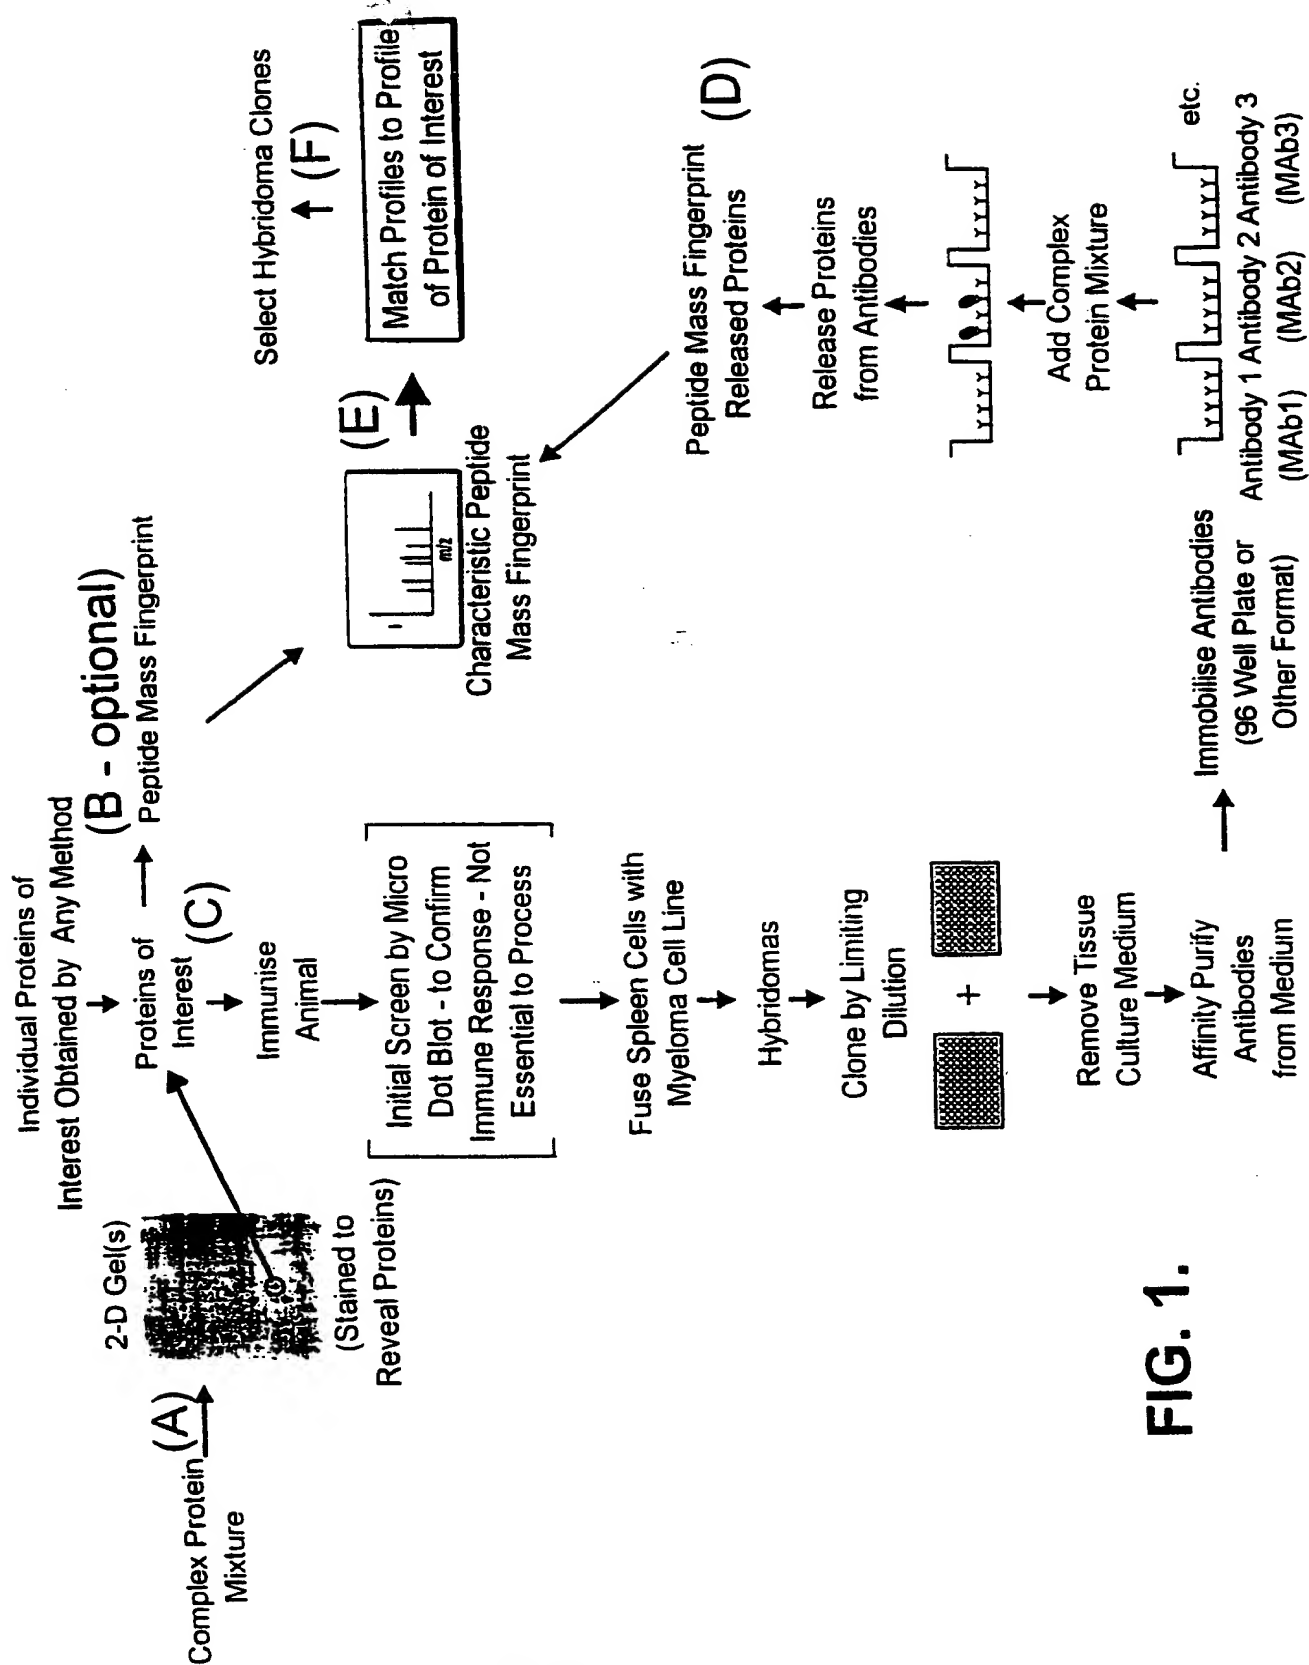


FIG. 1.

2/7


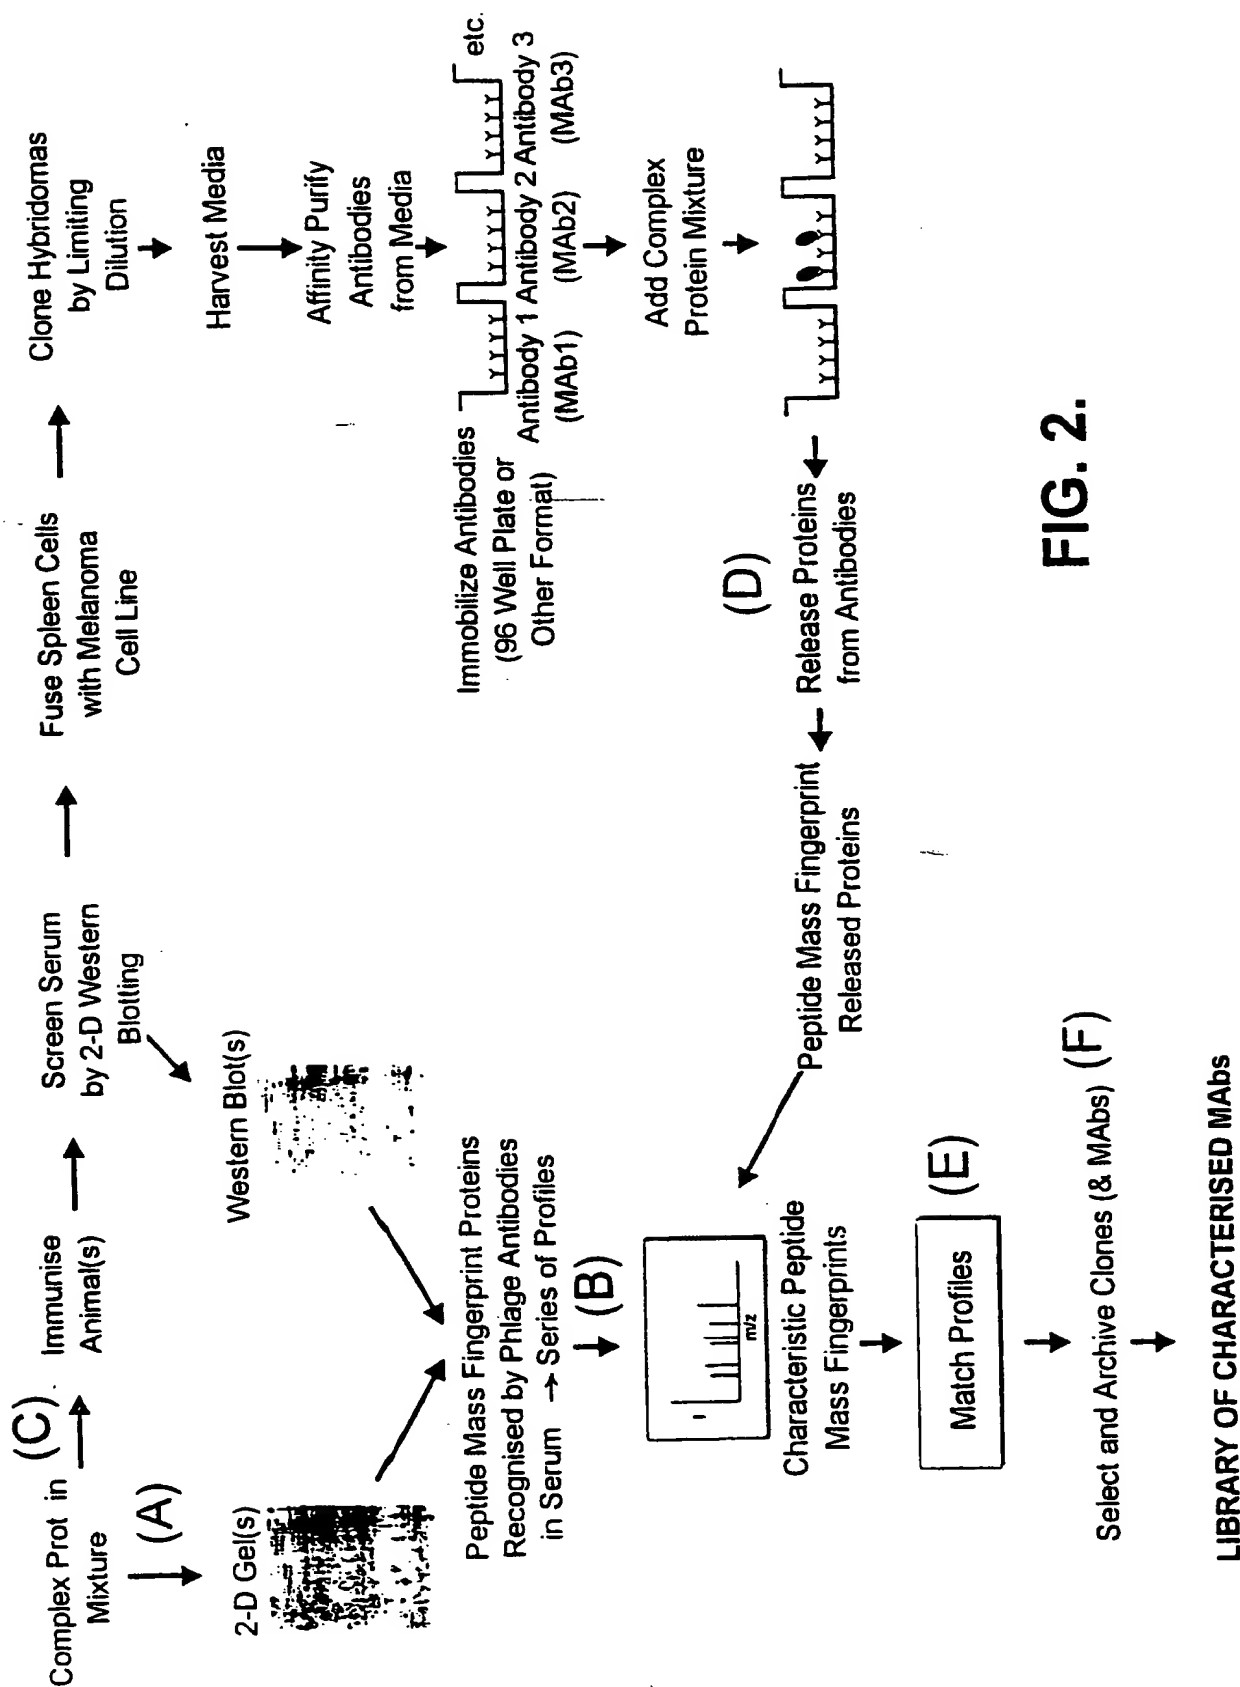



FIG. 2.

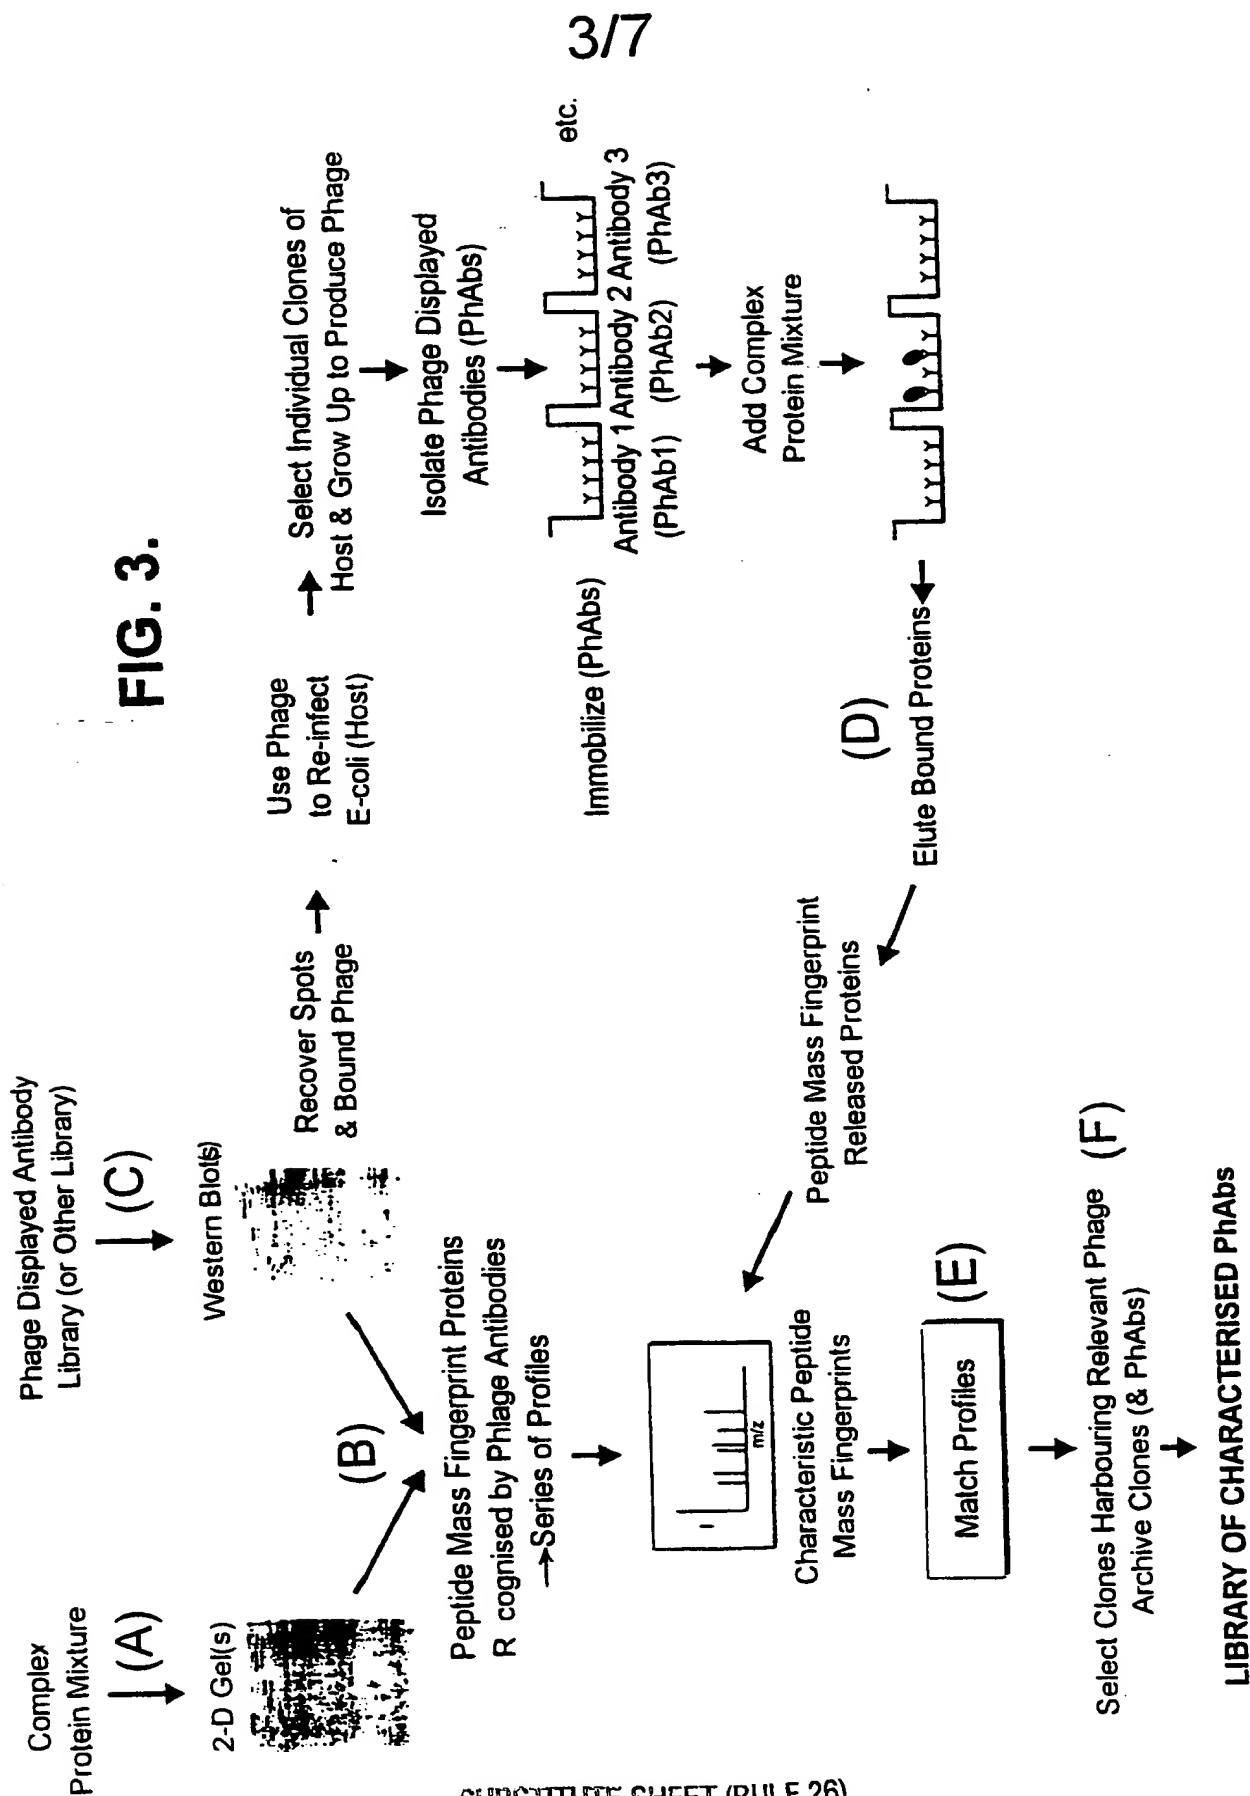

3/7

4/7

FIG. 4A.

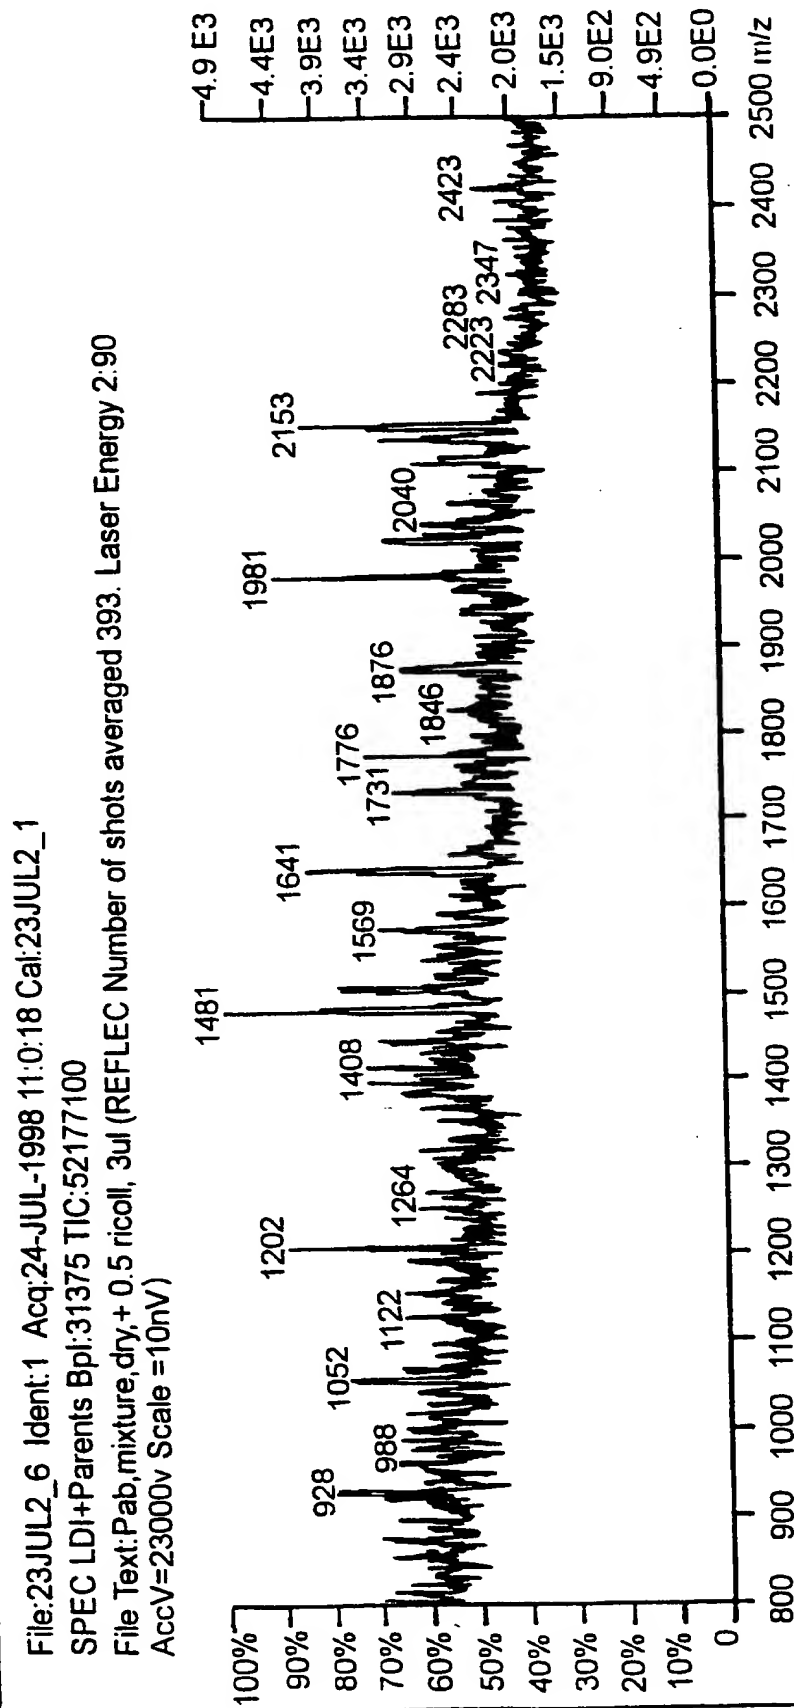

5/7

File: 23JUL2\_6 Ident: 1 SMO(1,3) BSUB(128,15,0.0) Acq: 24-JUL-1998 11:0:18 Cal: 23JUL2\_1  
SPEC LDI+Parents Bpl: 31376 TIC: 52177100 Noise: 52  
File Text: Pab, mixture, dry, + 0.5 ricoll, 3ul (REFLEC Number of shots averaged 393. Laser Energy 2:90  
AccV=23000v Scale=10nV)



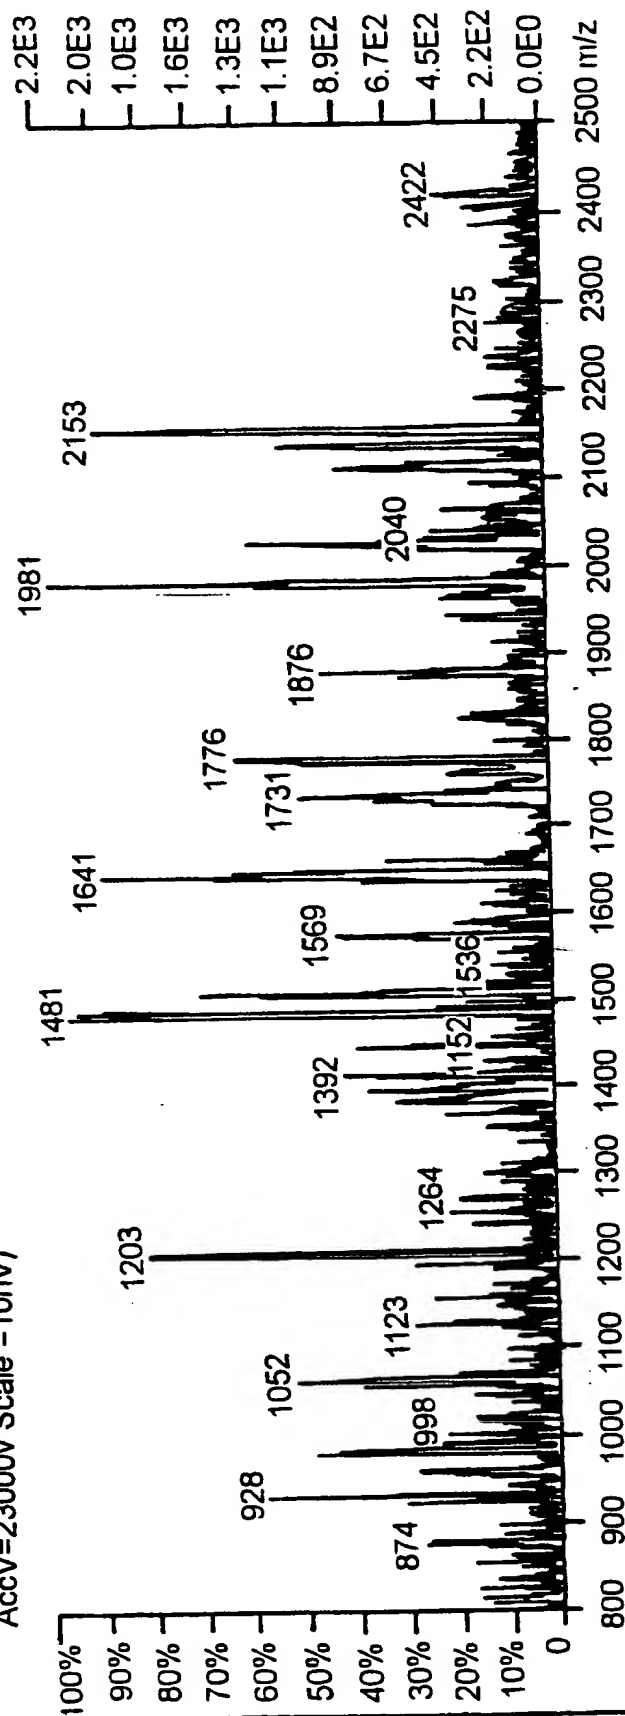


FIG. 4B.

FIG. 5A.

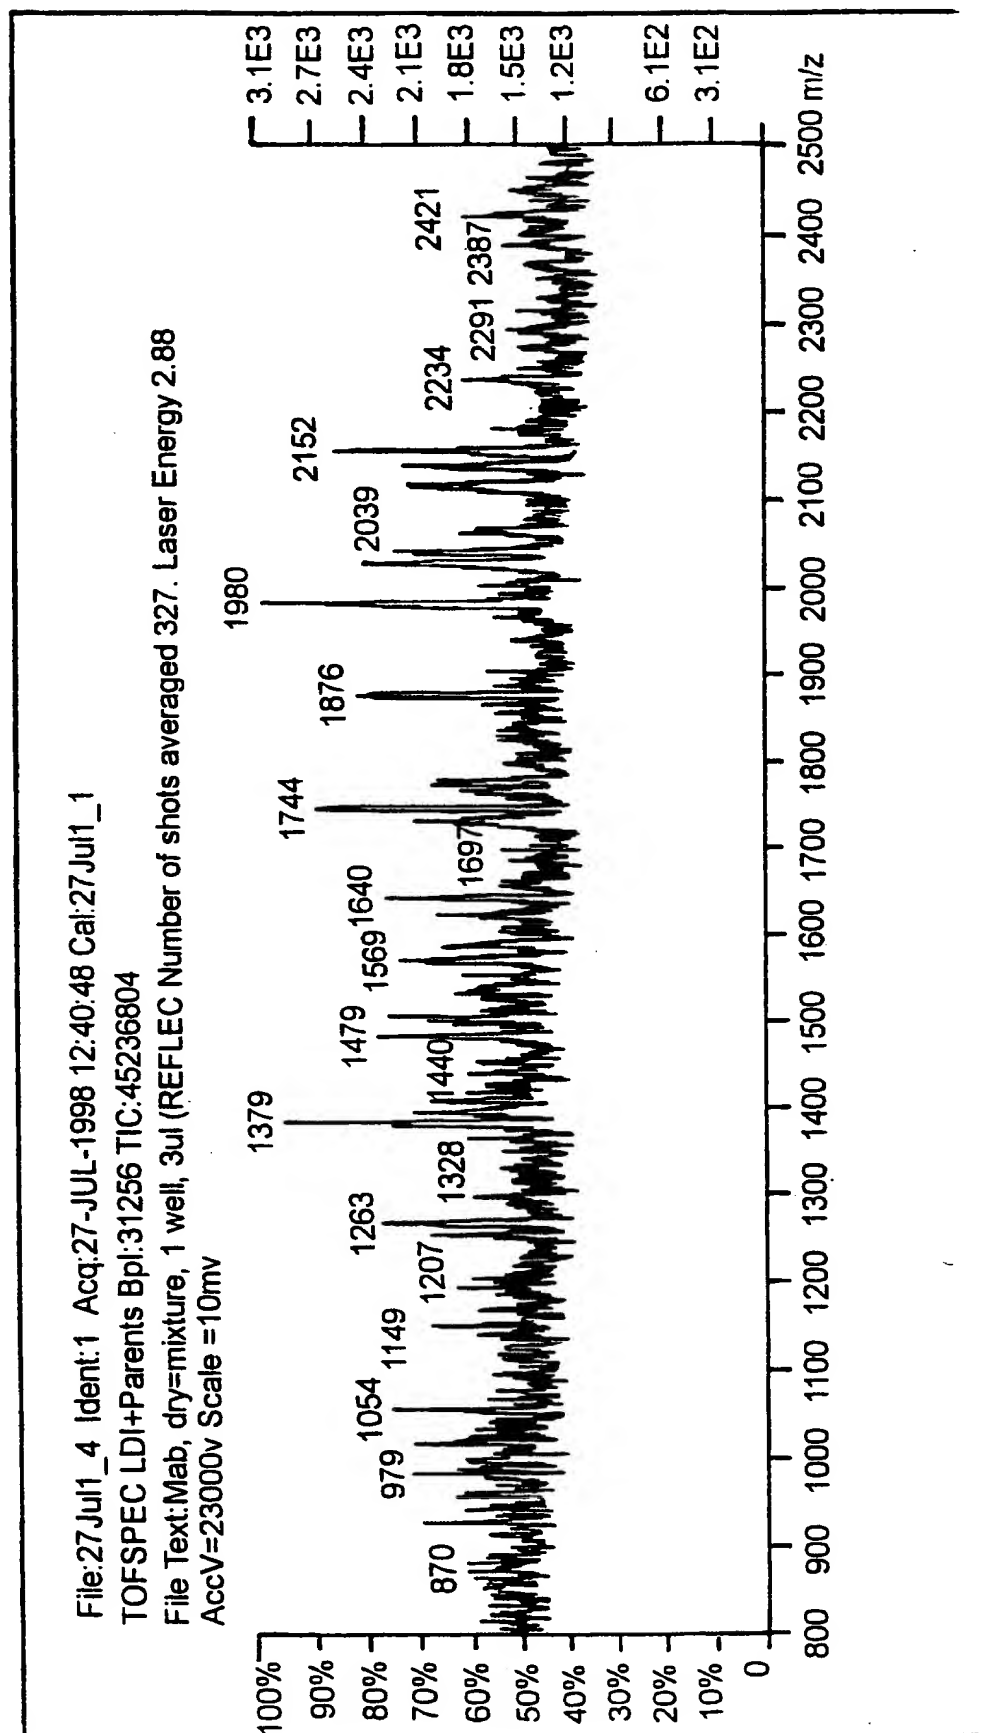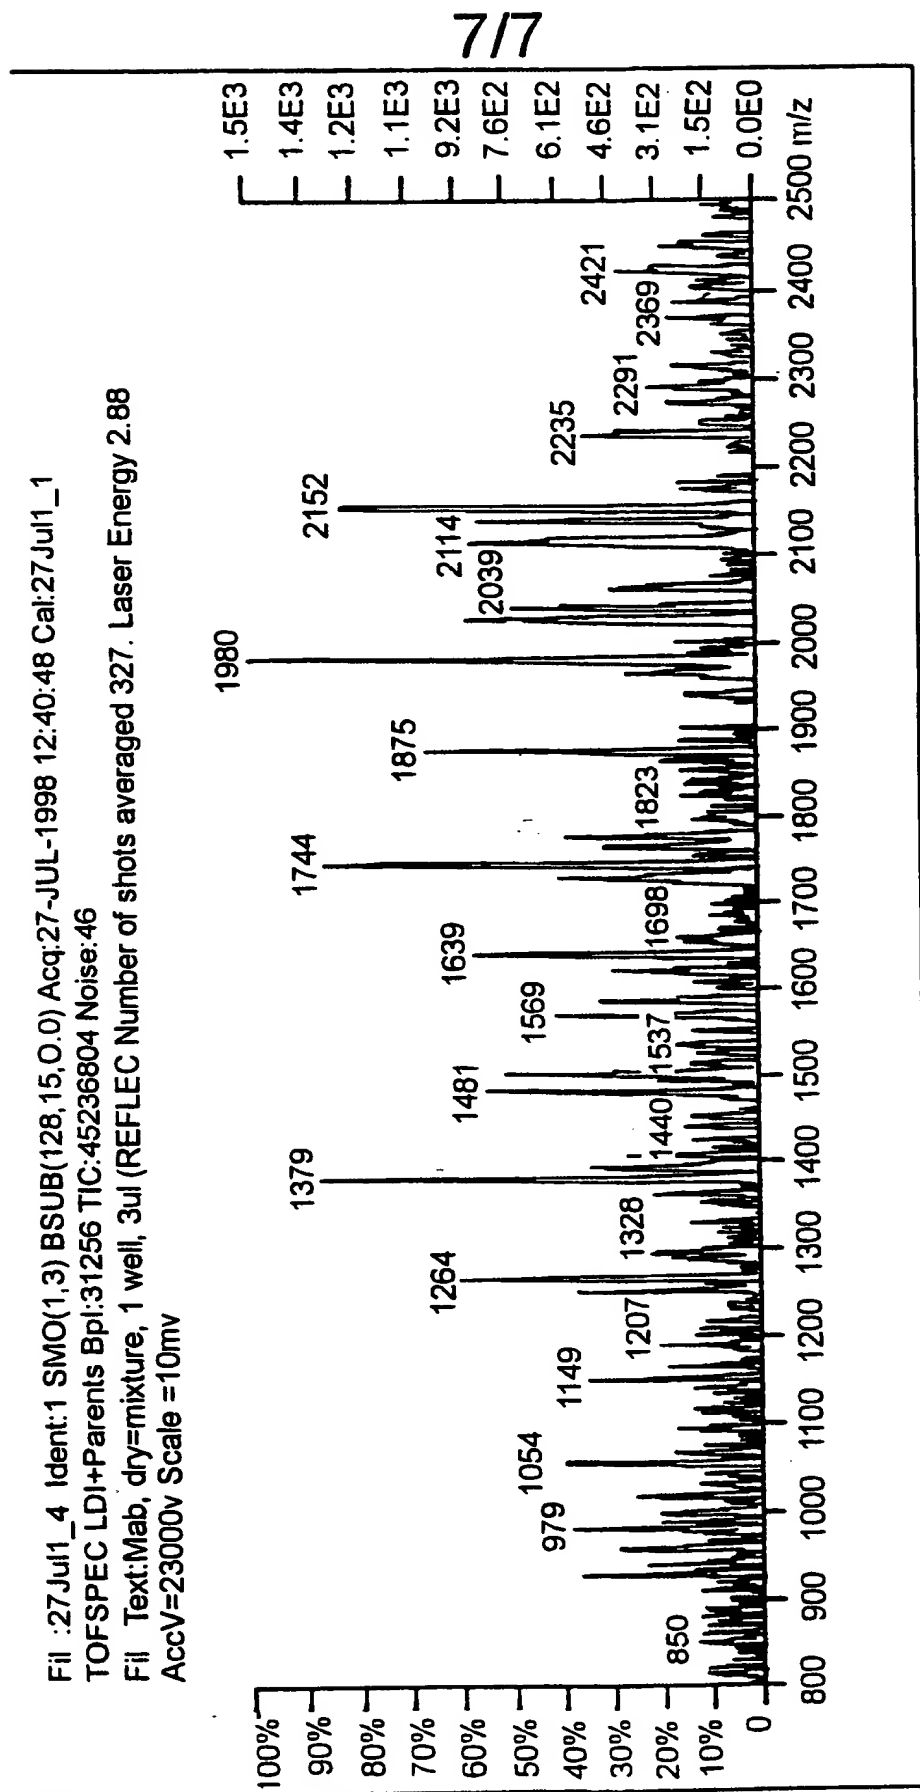

Fil :27Jul1\_4 Ident:1 SMO(1,3) BSUB(128,15,O.O) Acq:27-JUL-1998 12:40:48 Cal:27Jul1\_1  
 TOFSPEC LDI+Parents Bpl:31256 TIC:45236804 Noise:46  
 Fil Text:Mab, dry=mixture, 1 well, 3ul (REFLEC Number of shots averaged 327. Laser Energy 2.88  
 AccV=23000v Scale =10mv



**FIG. 5B.**